



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Сывацков
19.04.11
Председателю правления
ОАО "Донецкий завод
горноспасательной аппаратуры"
В.Н. Марову

Саковичу А.Е.
19.04.11

01.04.2011 № 13-00-04/223

На № 15/102 от 26.01.2011 года

Уважаемый Владимир Николаевич!

Управление по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело ваше обращение и сообщает следующее.


Согласно преамбуле и статье 7 ФЗ №116 от 21.07.1997 года - положения Федерального закона распространяются на все организации независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории РФ, и общий порядок и условия применения технических устройств (далее ТУ) на опасном производственном объекте (далее ОПО) устанавливаются Правительством РФ.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.12.1998 № 1540 - О применении технических устройств на опасных производственных объектах в пункте первом - правила применения ТУ на ОПО обязательны для выполнения всеми юридическими лицами независимо от организационно - правовой формы, осуществляющими проектирование, изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт ТУ или эксплуатацию ОПО, а также федеральными органами исполнительной власти, Российской академией наук, и регулируют отношения, возникающие в этой сфере деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.12.1998 №1540-пунктов 9 и 10: Технические устройства, предназначенные для применения на ОПО, в течение всего срока их использования подлежат техническому обслуживанию. Объём и сроки проведения профилактических работ для поддержания ТУ в исправном состоянии определяются в технической документации на данное устройство.

Юридические лица, эксплуатирующие ОПО и применяющие респираторы Р-30, Р-34, обязаны проводить годовую ревизию и ремонт респираторов с соблюдением "Требований по проведению годовой ревизии и ремонту респираторов Р-30 и Р-34" (НИИГД "Респиратор") в части соблюдения регламентов проведения осмотров, ревизий, ремонтов, монтажа и наладки в том числе с применением специального оборудования и приспособлений.

В тоже время, пункт 4 Технического описания и инструкции по эксплуатации респиратора изолирующего регенеративного Р-30, Р-34 и пункты 1.2, 1.9, 1.10, 7.3 "Требований по проведению годовой ревизии и ремонту респираторов Р-30 и Р-34 Р30.34.000 Д5" противоречат антимонопольному законодательству и несут рекомендательный характер, отступление от них не являются нарушением п. п. 9, 10 Правил применения ТУ на ОПО, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1540 от 25.12.1998 года "О применении технических устройств на опасных производственных объектах" и нарушением статьи 7 ФЗ №116 от 21.07.1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

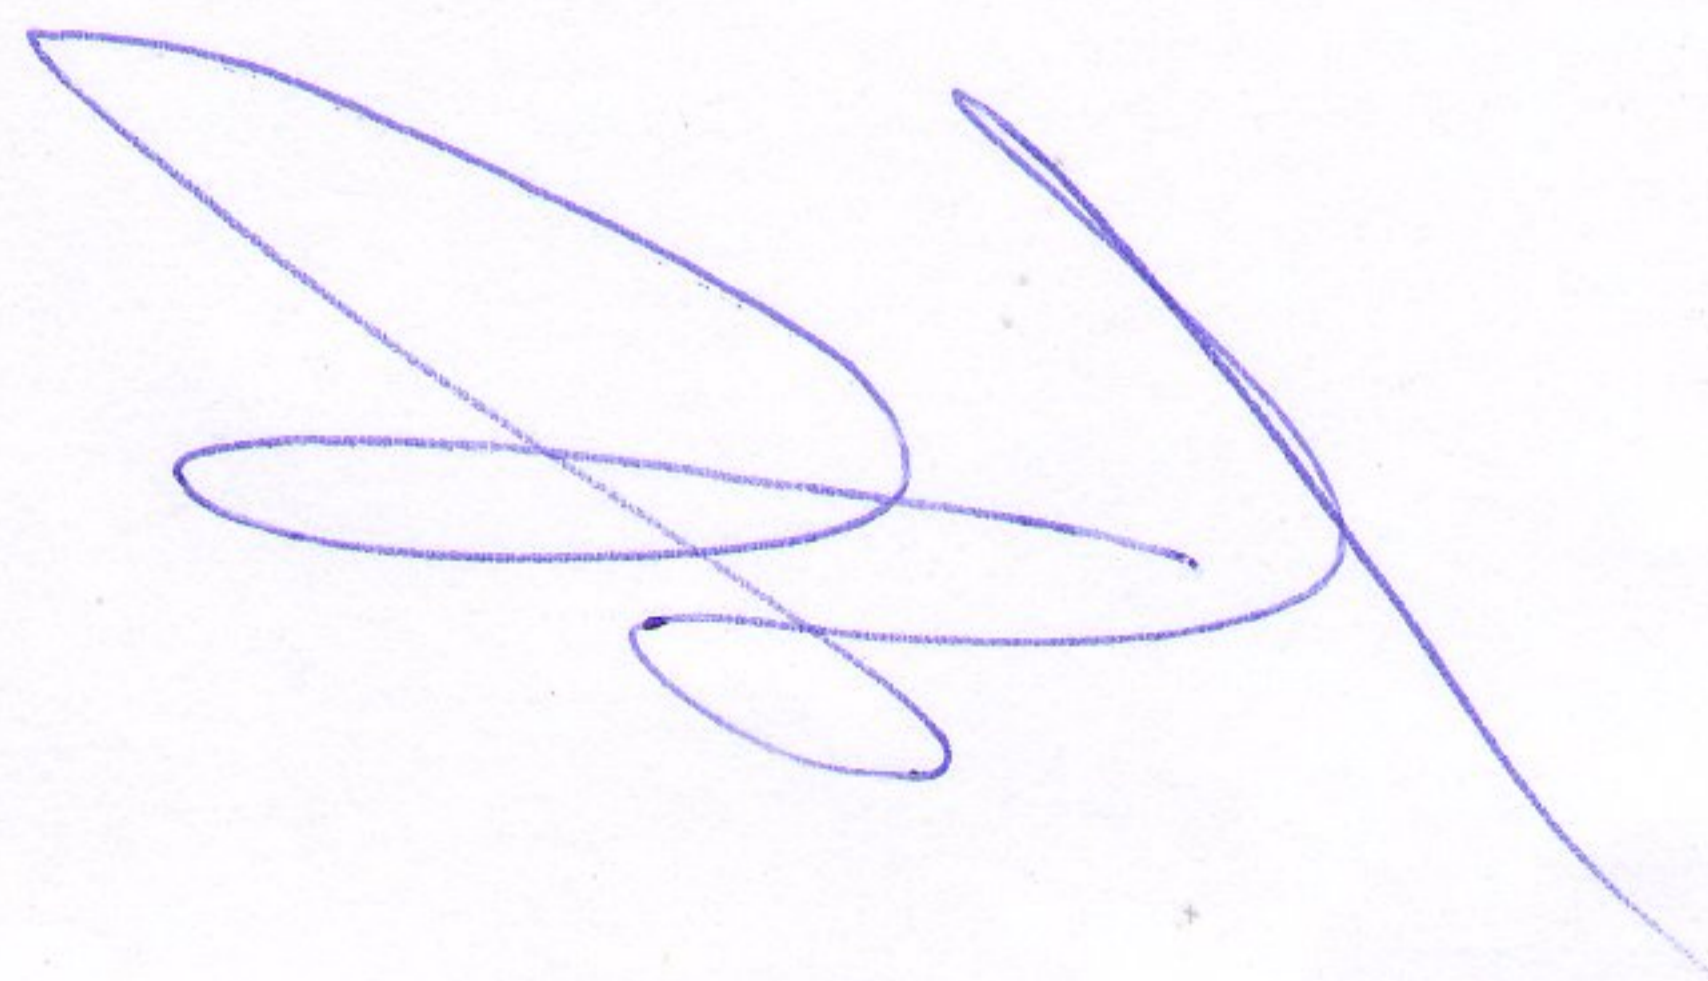

Г.П. Ермак